PCB Emission on late shift 3/7/72

Lost cooling water to

Column O.H. vapor load 26,050 #/hr

Temporal	TICA	FA
	325-3	325-4

Tigermans alarm Panel

3-4 4-6

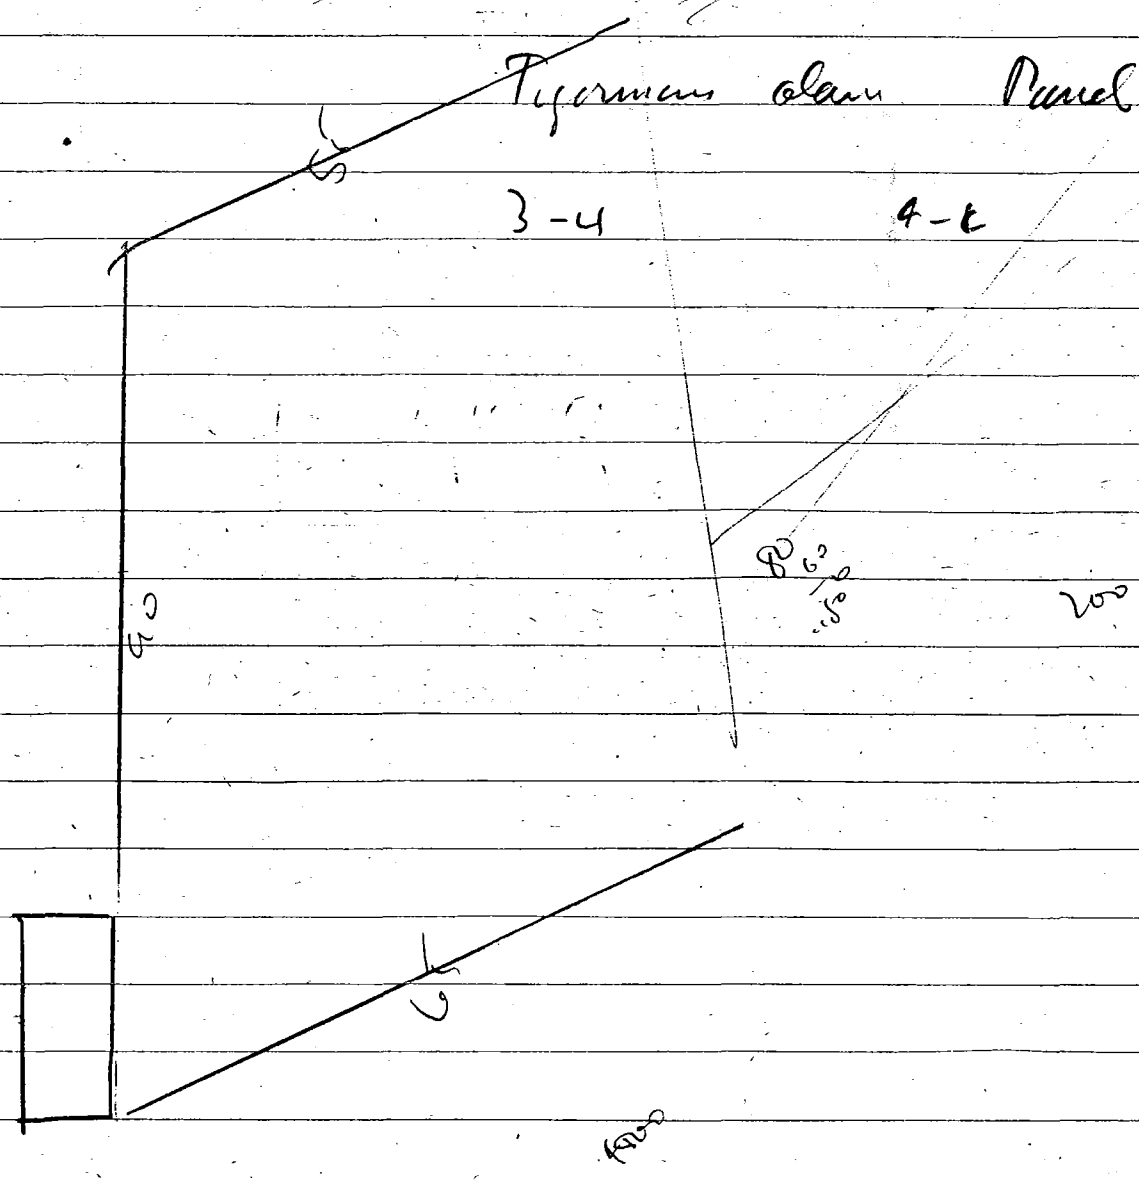

DSW 296655

STLCOPCB4066568

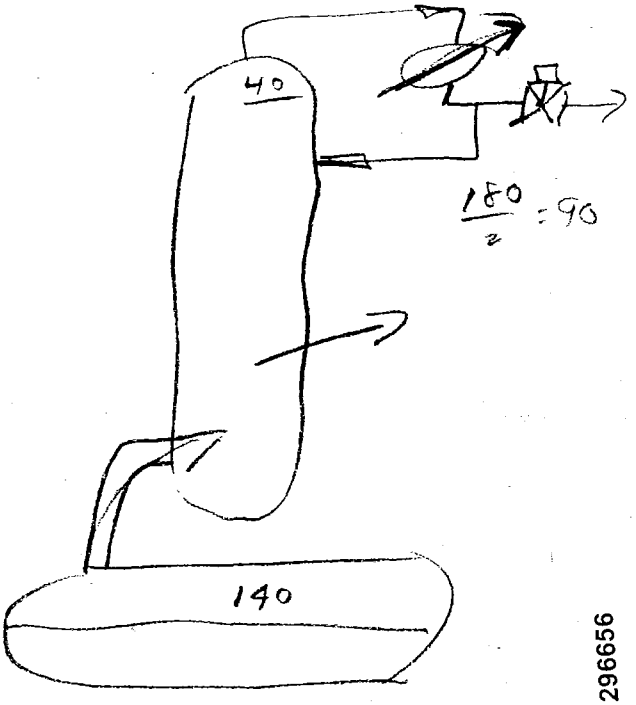

$P = 90\,mm$

$T = 265\,°C$

$V =$

$PV = nRT$

$\Delta P = \frac{nRT}{V} =$

$P_2 = \Delta P + P$

DSW 296656