S.V. C.V. 100, 106, 260 D.V. 300, 315, 317, [illegible], 323

CG 36 CODE RT-443-D PKG. _____

→ JAN 26 34026

EST. WGT. 1534 LBS.

[redacted] TIME 3 PM 9 gs

PROCESSES	APPROVED BY
( ) RT-443-D (0)	JJG 05-20-77
( ) ( )	DCG 05-20-77
( ) ( )	MTW 06-06-77
( ) ( )	
TYPED BY	
emw061777	

B.O.V-317

NON-BLEEDING

EQUIPMENT		NAME: DUOL® CARMINE	USE LBS.	N CODE	ACCT. LBS.
Prep 1	1	Obtain for S 12		82-C	
	2	Obtain for S 24		549-C	
313 2	3	Run 29" (431 G) water into V-313 & adj to 80-100°F			
	4	Add in 8-9 min	400	530-A	400
	5	Stir 5 min & Record: pH 10.2 (9.5-10.5)			
	6	Stir 20 min or longer to dissolve for S 20			
314 3	7	Run 15" (112 G) water into V-314 (only) & heat to 170°F			
	8	Dump in	192	542-A	192
	9	Dissolve in 10 G water at 140-150°F in drum & pour in	50	979-A	50
	10	Stir 30 min or longer to smooth white slurry for S 15			
330 4	11	Run 60" (1176 G) water into V-330			
	12	Dump in from S 1 Lot 3599	250	82-C	424
		3887	143		
		3619	31		
	13	Stir 30 min or longer to smooth slurry for S 16			
CV 5	14	Run 18" (1788 G) water into CV, install temp chart & turn on agitator			
		NOTE: When V-260 used, set agitation at 16 RPM			
	15	Run in V-314 from S 10 thru screen			
	16	Run in V-330 from S 13			
	17	Heat to 70-80°F			
	18	Adj to 42" (4117 G) & stir 5 min			
	19	Record: pH 11.1 (10.5-11.5) & if necessary adj to pH 11.0-11.5 Record: pH ✓ Assume 50%		7-D	
		Assume 32%		28-D	
	20	Run in V-313 from S 6			
	21	Pour in & stir for S 31 Assume 50%	84	7-D	42
DV 6	22	Run 10" (338 G) water into V-317			
	23	Slurry with 35 G water in drum using lightning mixer & pour in thru screen	105	542-A	105
	24	Dump in from S 2 Lot 100% % 774 – 400 – 98.63	406	549-C	400
	25	Weigh on postal scale & add		~~1 549-C~~	~~1~~
	26	Heat to 75-80°F			

13829 REV.

EQUIPMENT		PAGE 2 CG 36 CODE RT-443-D (0) EST. WGT. 1534 LBS.	USE LBS.	N CODE	ACCT. LBS.
DV 6 cont	27	Record: pH 11.1 (5.0-10.5)			
	28	Stir 20-30 min to dissolve Record: Start 9:15 P.M.			
Misc 7	29	Weigh in drum for S 36 M 1- ,33.52%	510	725-A	171
	30	Obtain for S 32	200	65-A	200
CV 8	31	Heat CV to 93-95°F & Record: HT 94 °F & Rec 95 °F			
	32	Dump in N-65-A from S 30			
DV 9	33	When S 28 stir complete, Record: DV pH 11.1 (9.0-11.0)			
		& if necessary adj to pH 10.0-10.5 Assume 50%		7-D	
		& Record: pH 10.1 Assume 32%	10	28-D	4
	34	Adj to 20" (668 G) at 28-32°F	9 x 330	57-A	2970
	35	Add for maintaining 28-32°F thru S 40	~~6 x 330~~	57-A	
	36	Pour in N-725-A from S 29			
very important	37	Weigh in drum & pour in M 1- ,31.76 %	576	28-D	183
	38	Stir 5 min at 28-32°F maintaining + CR, + KI for S 40			
		Record: CR + (+), KI + (+)			
		NOTE: 1. if CR KI- add 5# "Asis" increments Assume 32%	✓	28-D	✓
		Record: CR (+), KI (+)			
		2. if CR+KI- add 5# "Asis" increments Assume 33%	✓	725-A	✓
		Record: CR (+), KI (Must be +)			
	39	Record: Temp 31 °F (28-32°F)			
CV 10	40	Couple DV thru undersurface distributor into CV in 35-45 min			
		Maintain CV at 93-95°F Start 11:55 P Total Min 45			
	41	Stir 15 min & Record: Base + (+), Diazo — (S + to -)			
		pH 10.1 (10.0-10.5)			
	42	If necessary adj to pH 10.0-10.5 & Record: Base + (+)			
		Diazo — (-), pH 10.1, if pH above 10.5 do not adj			
		Assume 50%	✓	7-D	✓
	43	Heat to 193-195°F in 45-50 min			
	44	Stir 30 min at 193-195°F			
	45	Flood to 80 " & stop agitator			

Step	V-100	V-106	V-260	V-213
36	80" (8056 G)	96" (9322 G)	82" (8126 G)	84" (8324 G)

START	FIN	OPTR
3:00 PM	2:50 AM.	331

K 13830 REV.

DUP050292841

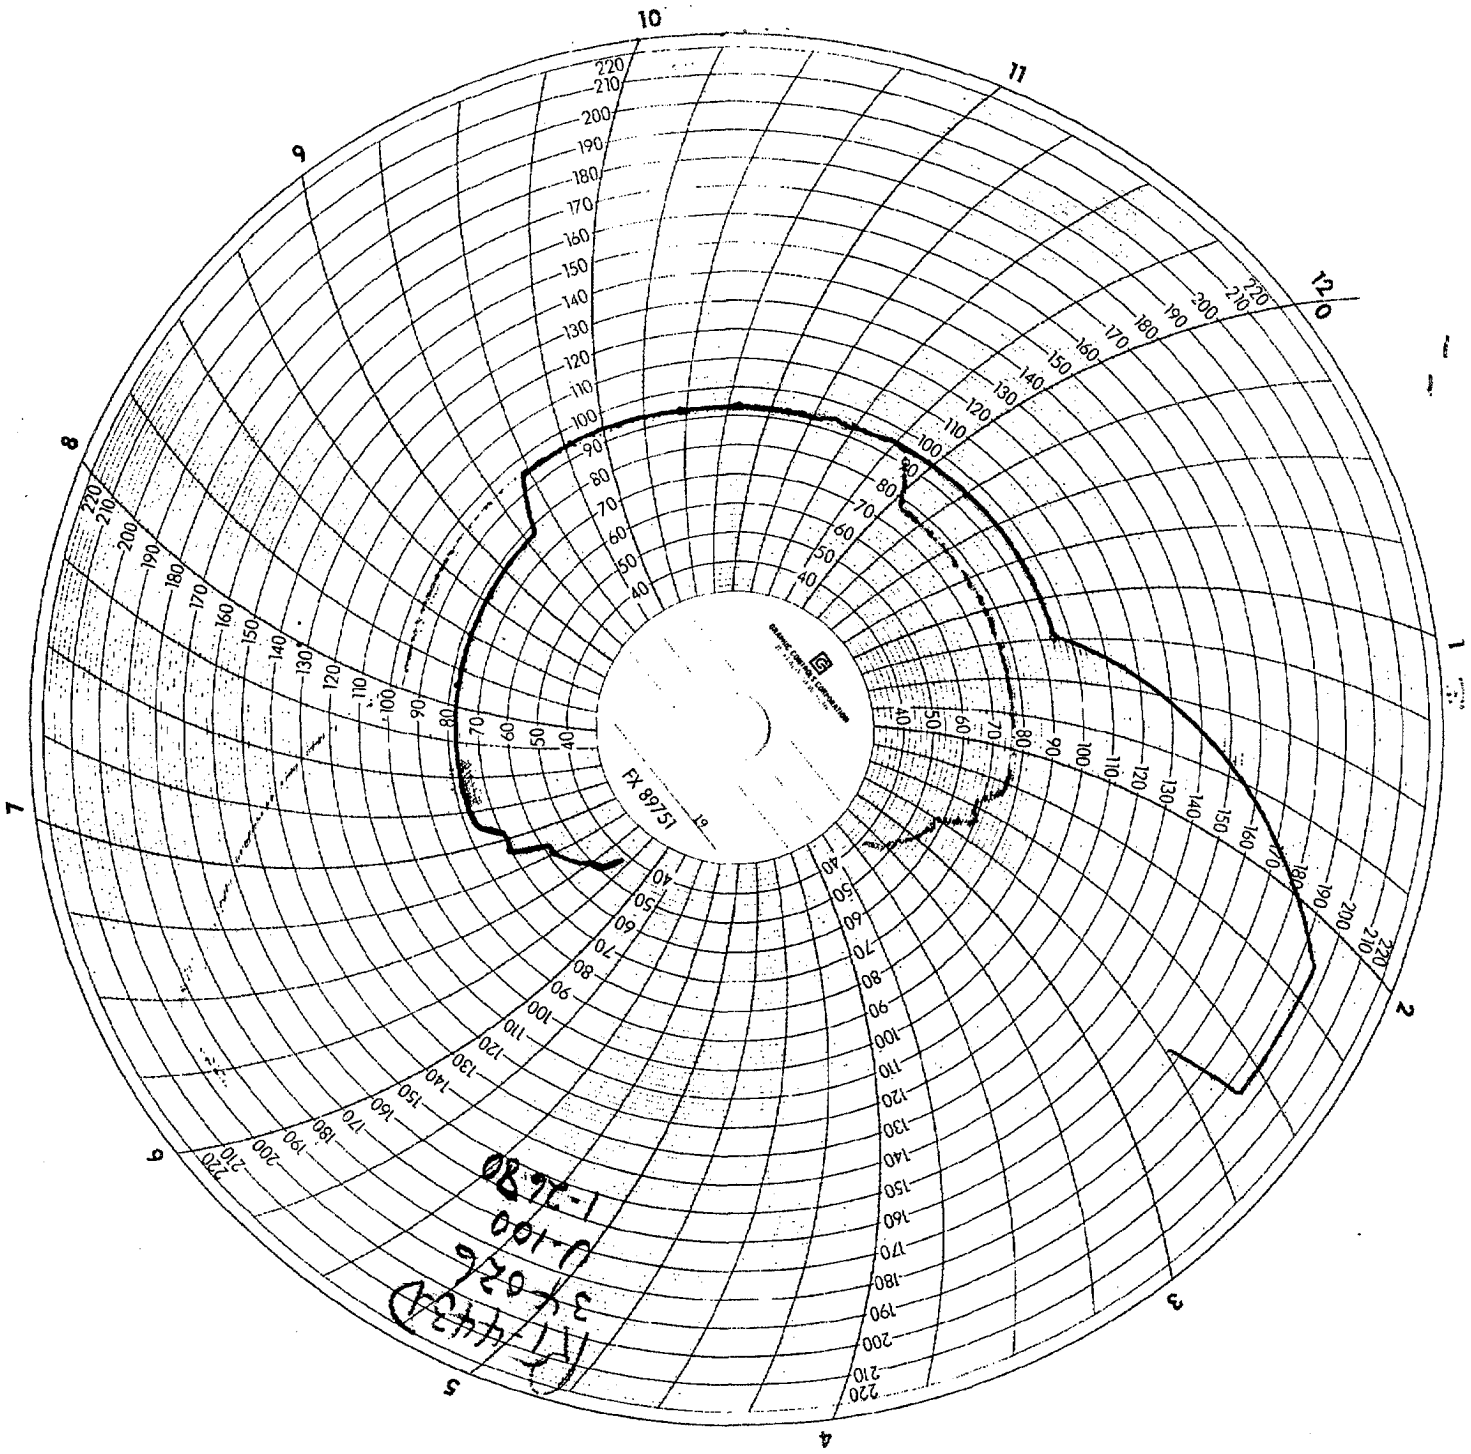

N 31934.01

DUP050292842