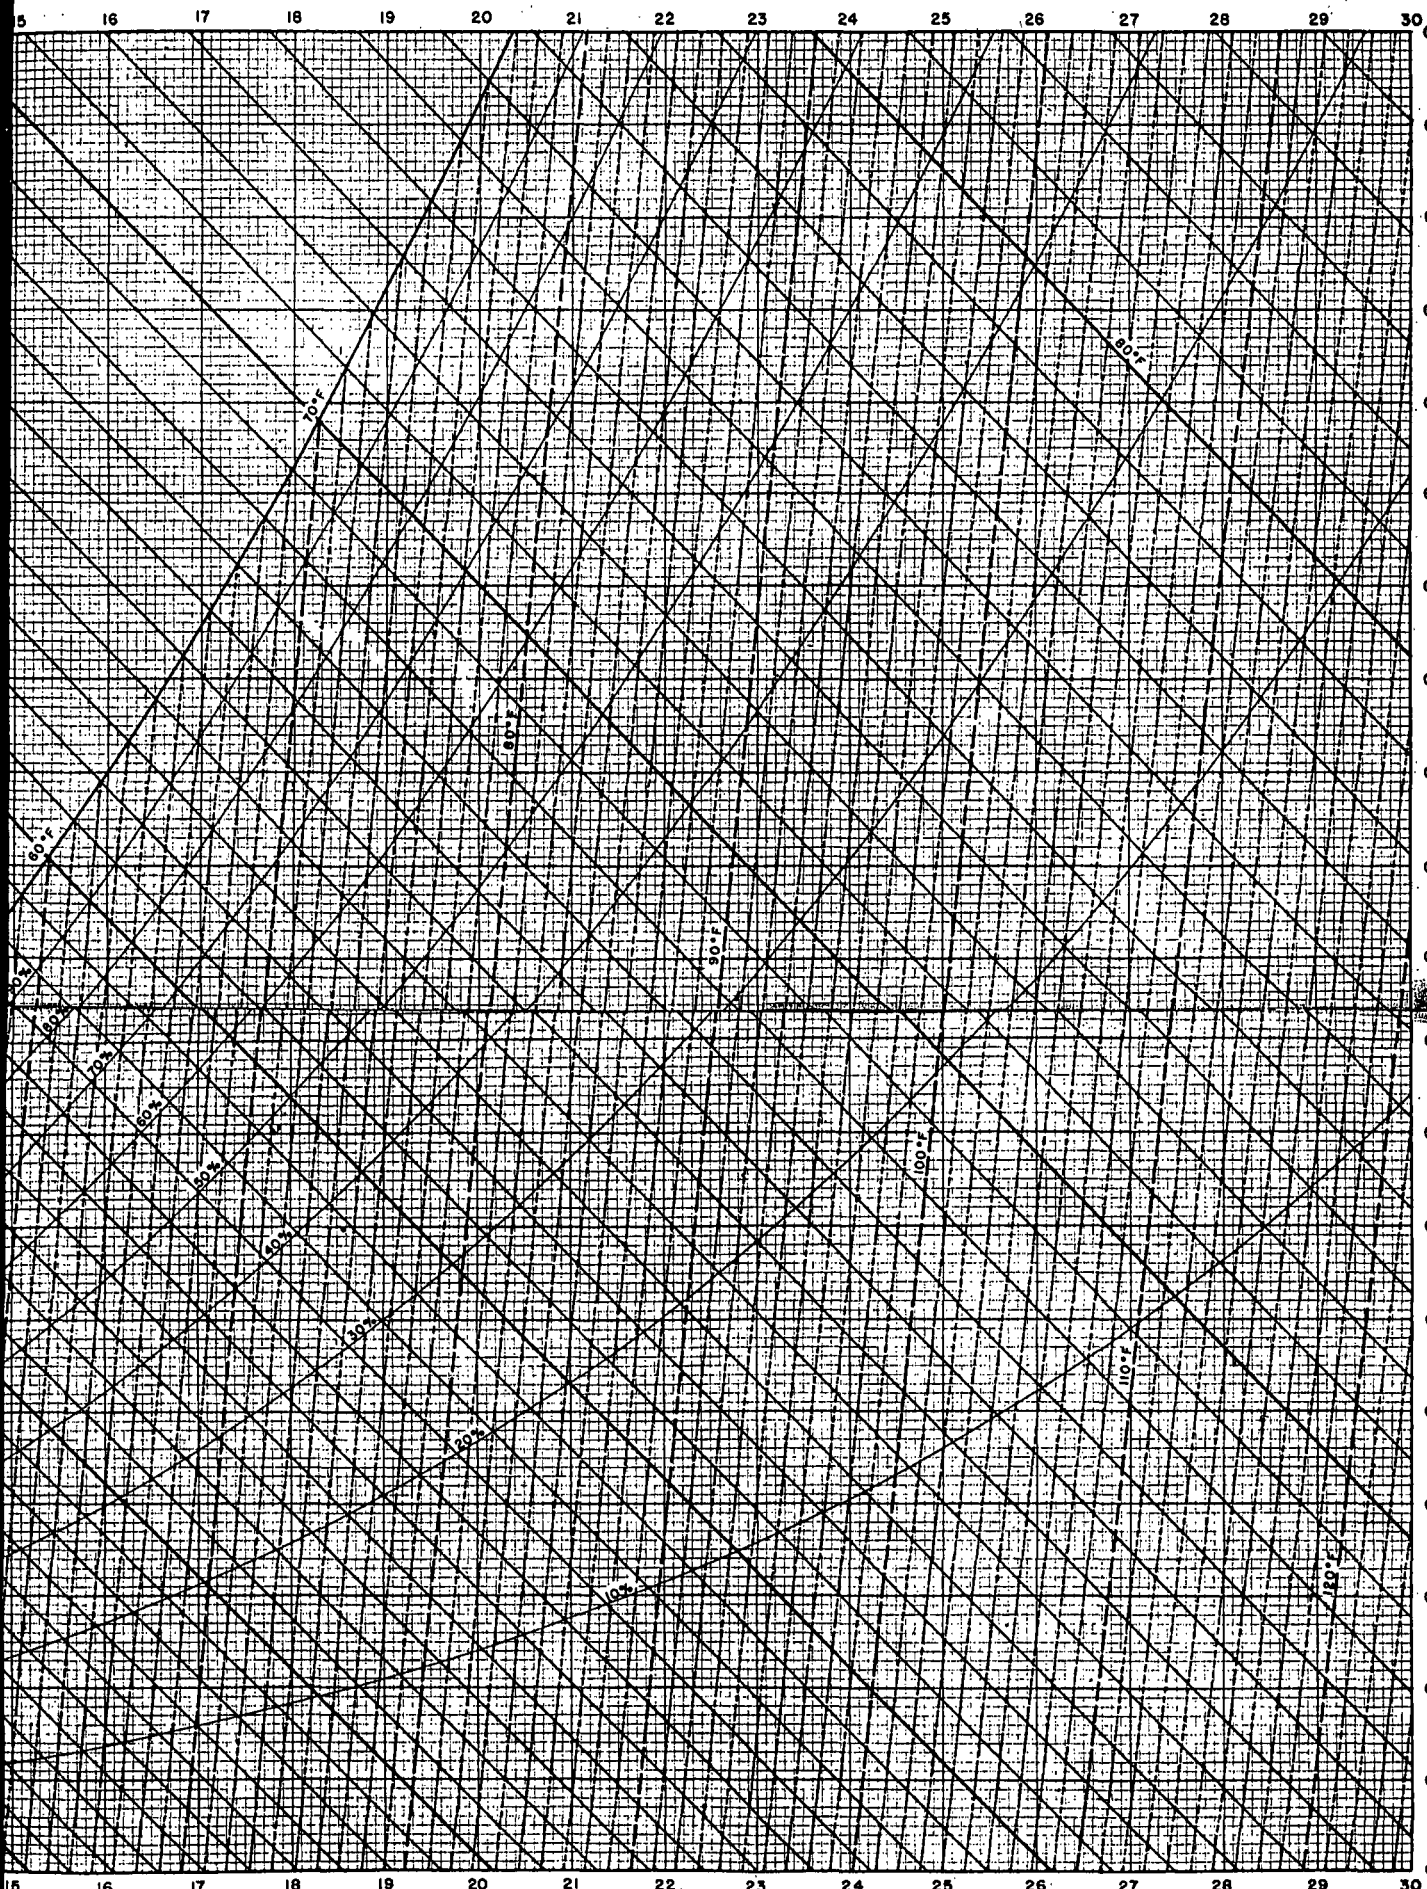
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0.020 0.019 0.018 0.017 0.016 0.015 0.014 0.013 0.012 0.011 0.010 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 0.003 0.002 0.001 0.000
70°F
80°F
90°F
100°F
110°F
120°F
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
W), BTU PER LB. DRY AIR
Drawn by C.L.Rice