
WBL PLANT — PCB LOSSES - LBS PER DAY — MARCH-1971

DATE	PCB MAIN SEWERS 30W	24W	258	E	264	PLANT TOTAL	WTP INF	EFF	DEPARTMENTS 24L AT 24N			REMARKS
3-1												
2												
3												
4	20.50	22.50	0.79	1.34	0	45.13	23.6	13.6	0.34			
5												
6												
7	22.80	3.20	0.29	0.40	0	26.29	18.3	6.8	—			
8												
9												
10	40.0	4.60	0.76	0.22	0	45.44	42.5	13.5	0.27			
11												
12												
13												
14	22.62	2.99	1.07	—	0	26.36	22.6	2.59	0.55			
15												
16												
17												
18	11.70	7.25	0.22	0.79	0	19.96	17.5	7.25	0.23			
19												
20												
21	14.40	5.15	0.65	0.30	0	20.40	19.1	2.62	---			
22												
23												
24							*	*				* S...
25							600.0	150.0				of WTF ...
26												for repairs.
27												So ...
28												of ...
29												...
30												
31												
AVG												

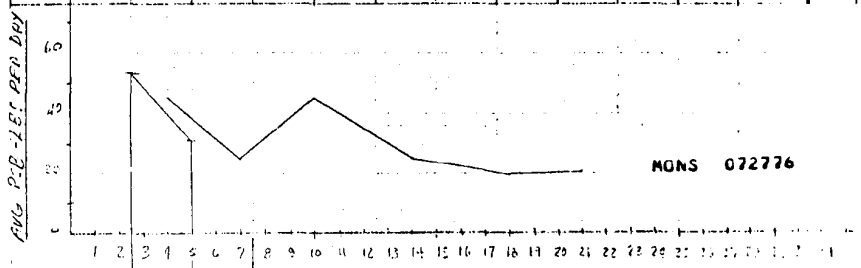

PCB PLANT TOTAL