WGK PLANT — PCB LOSSES - LBS PER DAY — FEBRUARY-1971

	PCB MAIN SEWERS						WTP		DEPARTMENTS			
DATE	30W	24W	25B	E	25A	PLANT TOTAL	WTP INF	WTP EFF	24B Trench	24B at 24N		REMARKS
2-1	13.45	5.45	0.68	0.39	0	20.17	53.0	18.5	.01			MAIN SEWER
2												
3												30W
4	16.70	14.15	0.35	0.35	0	31.75	105.0	24.7	.06			217-218-222
5												245-251
6												RIP TRENCH
7												
8	9.20	4.40	0.05	0	0	13.68	26.6	6.3	.01			24W
9												242-244-24[illegible]
10												273-282-[illegible]
11	13.90	8.50	0.66	0.16	0	23.82	42.8	14.3	.06			25B
12												
13												25B-27[illegible]
14	37.80	8.60	0.36	1.73	0	50.49	37.2	11.5	.02			
15												
16												
17												
18	13.96	0.28	1.05	4.36	0	19.77	100.0	7.1	.02			
19												
20												Results are composited for the preceding days.
21	41.20	4.70	0.26	9.45	0	55.61	20.2	12.3	.01			
22												
23												
24												
25	17.30	10.00	0.42	1.36	0	32.05	47.7	5.3		.24		
26												
27												
28	32.80	4.00	0.32	1.82	0	38.94	15.0	4.4		.34		24N is the total of trench plus scrubber
AVG	22.25	6.67	0.42	3.24		31.69	49.7	11.72				

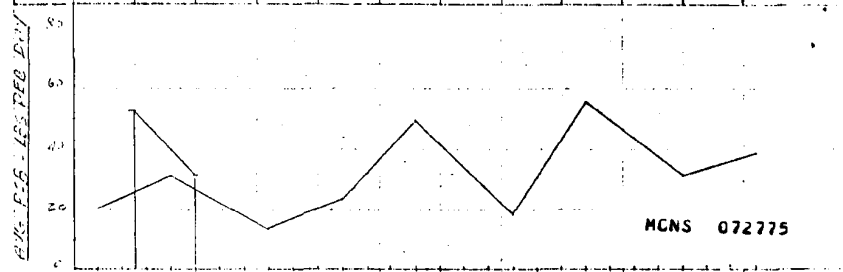

PCB PLANT TOTAL