WAR PLANT — PCB LOSSES - LBS PER DAY

DATE	PCB MAIN SEWERS 30W	24W	258	E	254	PLANT TOTAL	WTP WTP INF	WTP WTP EFF	DEPARTMENTS 246			REMARKS
1-1												MAIN SEWERS
2												
3												
4	31.4	[illegible]	0.3	3.3	.0[illegible]8	4[illegible]	[illegible]	10.5				
5												217-218-222
6												245-251
7	32.7	8.5	2.3	*3.0	.02	46.5	46.5	44.0				Rib Track
8												24W
9												243-244-243
10												273-234-246
11	19.2	28.7	0.6	*3.0	.02	51.5	129.5	39.4				
12												
13												258
14												255-270-275
15	50.6	25.7	0.3	0.03	.007	76.6	112.0	—				
16												
17												254
18	46.4	14.9	0.4	.08	0	61.5	54.9	19.2				254 (1.17 [illegible])
19												
20												
21	11.6	21.6	2.0	1.13	0	36.3	69.0	161.0				* Estimated
22												
23												
24												Results are
25												composites
26												for the
27												Preceding
28	18.9	15.3	1.0	1.2	0	36.4	149.5	49.4				days
29												
30												
31	13.7	5.5	.7	.4	0	20.2	53.0	18.5				
AVG	29.0	16.1	-0.9	1.5[illegible]		46.[illegible]	83.8	48.3				

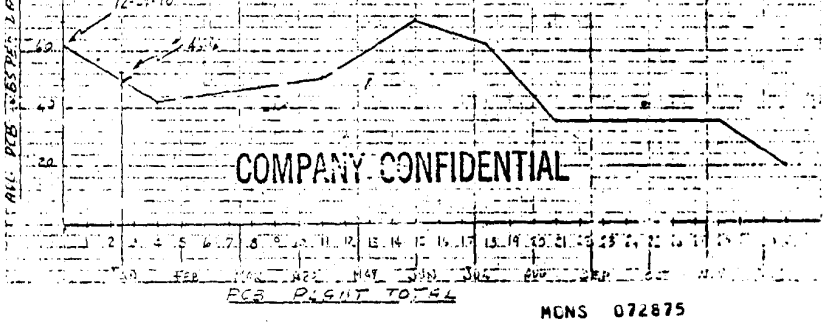

PCB PLANT TOTAL

COMPANY CONFIDENTIAL

MONS 072875

WWK PLANT — PCB LOSSES - LBS PER DAY — FEBRUARY-1976

DATE	PCB MAIN SEWERS 30W	24W	258	E	254	PLANT TOTAL	WTP INF	WTP EFF	DEPARTMENTS 246 Trench	24W at 24W		REMARKS
2-1	13.45	5.45	0.68	0.34	0	20.17	55.0	18.5	.01			MAIN SEWER
2												
3												30W
4	16.90	14.15	0.35	0.35	0	31.75	105.0	24.7	.06			417-418-222
5												245-251
6												DIP TANK
7												
8	9.20	4.40	0.09	0	0	13.68	26.6	6.8	.01			24W
9												243-244-248
10												273-239-240
11	13.90	8.50	0.60	0.76	0	23.82	42.8	14.3	.06			258
12												
13												258-270-275
14	38.80	8.60	0.36	1.73	0	50.49	37.2	11.5	.02			
15												
16												
17												
18	15.30	0.28	1.05	4.36	0	18.77	100.0	7.7	.02			
19												
20												Results are composites for the preceding days
21	41.20	4.70	0.26	9.45	0	55.61	20.3	12.3	.01			
22												
23												
24												
25	19.80	10.00	0.32	1.33	0	32.05	47.7	5.3		.24		
26												
27												24W is the total of Tanner's Sch. Hose
28	32.00	3.00	0.32	1.82	0	38.94	15.0	4.4		.34		
MIN.	22.22	6.67	.472	2.24		31.77	49.7	11.77				

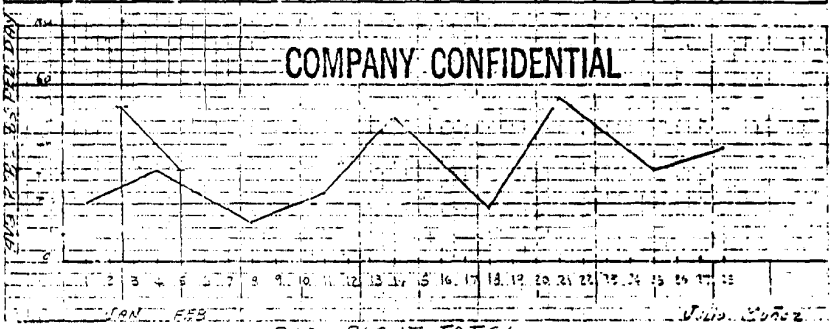

MONS 072876

WEB PLANT — PCB LOSSES - LBS PER DAY

	PCB MAIN SEWERS						WTP		DEPARTMENTS			
DATE	30W	24W	25S	E	254	PLANT TOTAL	INF	EFF	24L AT 24N			REMARKS
3-1												
2												
3												
4	20.[illegible]	[illegible]	0.79	1.34	0	45.[illegible]	[illegible]	13.6	0.81			
5												
6												
7	22.30	3.20	0.24	0.40	0	26.29	18.3	6.9	—			
8												
9												
10	40.0	4.60	0.72	0.22	0	45.44	42.5	13.5	0.65			Results
11												
12												
13												
14	22.60	2.59	1.07	—	0	26.26	22.6	2.59	1.62			for the
15												
16												
17												
18	11.70	7.25	0.22	0.79	0	19.96	77.5	7.25	0.56			
19												
20												* Skipped
21	14.40	5.15	0.55	0.30	0	20.40	19.1	2.62	—			for the Avg.
22												
23												
24												
25	19.50	7.15	0.29	0.12	0	27.06	* 600.0	* 150.0	1.00			* [illegible]
26												of WTP drawing
27												for repairs.
28	38.00	6.40	1.12	0.21	0	44.73	26.[illegible]	7.4	0.69			Sediment
29												of basin was
30												disturbed.
31	48.60	4.27	—	0.20	0	53.07	32.0	18.3	1.35			
AVG	26.45	7.00	0.63	0.44	0	34.[illegible]	25.3	9.0	0.95			

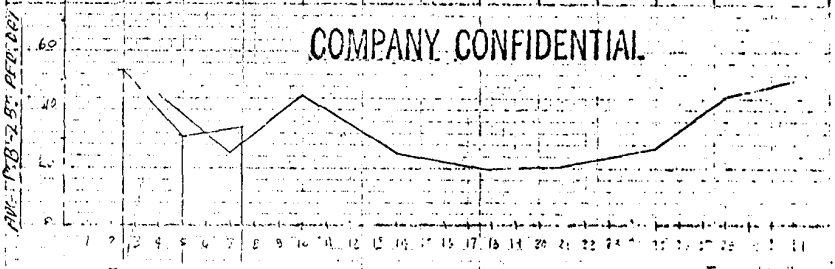

PCB PLANT TOTAL

MONS 072877

PCB LOSSES - LBS PER DAY

W&K PLANT — APRIL 1971

DATE	MAIN SEWERS 30W	24W	25B *	E *	PLANT TOTAL	WTP INF.	WTP EFF	DEPARTMENTS 24G & 24N	23G-87.	24E	REMARKS
4-1	48.60	4.27	—	0.20	53.07	32.0	18.3	1.35			* Discontinued
2											
3											
4	24.50	10.00	—	—	34.50	93.5	26.7	1.10			
5											
6											
7											
8											
9	20.60	9.65	—	0.14	30.39	81.8	6.8	1.30			
10											
11	20.30	3.93	—	—	24.28	23.6	17.3	0.37	112.0	—	
12											
13											
14											
15	8.10	6.65	—	—	14.75	106.0	32.3	0.76	—	0.63	
16											
17											
18	—	—	—	—	—	29.2	9.6	1.32	26.4	—	
19											
20											
21											
22	9.30	12.10	—	—	21.40	220.0	75.0	0.68	12.5	0.31	
23											
24											
25	—	—	—	—	—	48.0	13.5	1.44	8.8	—	
26											
27											
28											
29											
30	9.3	13.2	—	—	22.50	53.0	20.6	0.68	67.0	0.37	
AVG	20.10	8.55	—	—	29.63	76.23	24.45	1.00			

COMPANY CONFIDENTIAL

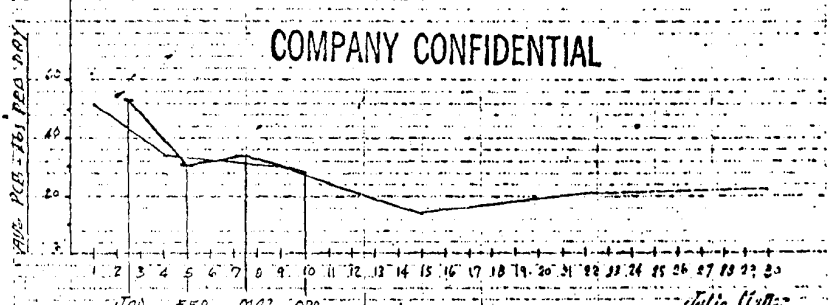

PCB - PLANT TOTAL

MONS 072878

WGK PLANT — PCB LOSSES - LBS PER DAY — MAY - 1971

	MAIN SEWERS			WTP		DEPARTMENTS				
DATE	30W	24W	PLANT TOTAL	INF	EFF	246 AT 24N	246 AT 254	236-37	24E	
5-1										
2	14.5	2.6	17.1	34.3	40.5	1.8	—	29.8	0.84	
3										
4										
5										
6	9.1	4.6	13.7	34.3	26.6	1.2	—	58.5	0.18	
7										
8										
9	12.1	3.1	15.2	42.3	12.2	0.7	—	12.2	0.53	
10										
11										
12										
13	3.2	13.2	16.4	87.3	23.1	1.1	—	0.50	0.15	
14										
15										
16	2.9	8.5	11.4	25.2	7.7	2.1	—	—	—	
17										
18										
19										
20	5.6	9.7	15.3	122.5	24.8	—	0.14	0.29	0.50	
21										
22										
23	55.5	5.8	61.3	32.8	12.1	—	0.02	0.68	0.97	
① 24										① Arcolor spill at 246
25										
26										
27	6.1	10.5	16.6	138.5	40.5	—	—	0.57	0.31	
28										
29										
30										
31										
AVG										

COMPANY CONFIDENTIAL

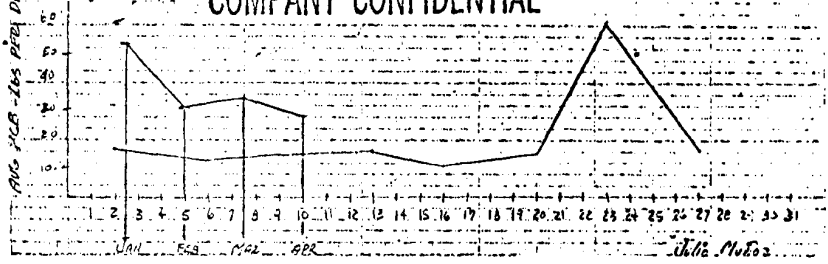

PCB - PLANT TOTAL

MCNS 072879

WGK PLANT PCB LOSSES - LBS PER DAY JUNE - 1971

DATE	MAIN SEWERS 30W	MAIN SEWERS 24W	MAIN SEWERS PLANT TOTAL	WTP INF	WTP EFF	DEPARTMENTS 24-6				REMARKS
6-1										
2										
3	7.0	7.1	14.7	275.0	39.7	11.9				
4										
5										
6	9.8	4.6	14.4	21.4	20.0	0.3				
7										
8										WASHED ACFX 4540
9										
10	7.6	12.2	19.8	24.4	14.6	14.6				
11										
12										WASHED MANX 3625 & BCM
13	9.0	4.7	13.7	87.5	107.0	1.5				
14										
15										
16										
17	2.3	9.1	11.4	59.3	58.5	1.6				
18										WASHED ROGERS 8515 & ACFX 4760
19										
20	9.7	* --	--	86.0	21.2	0.2				* sample lost at Lab.
21										
22										
23										WASHED MANX 812
24	10.7	8.5	19.2	70.5	14.7	1.3				
25										
26										
27	11.6	4.5	16.1	43.2	13.0	0.2				
28										
29		6.1	12.5							
30	6.4	~~1.9~~	8.3	35.0	9.6	0.3				
AVG	8.2	6.6	14.0	78.0	33.1	3.5				

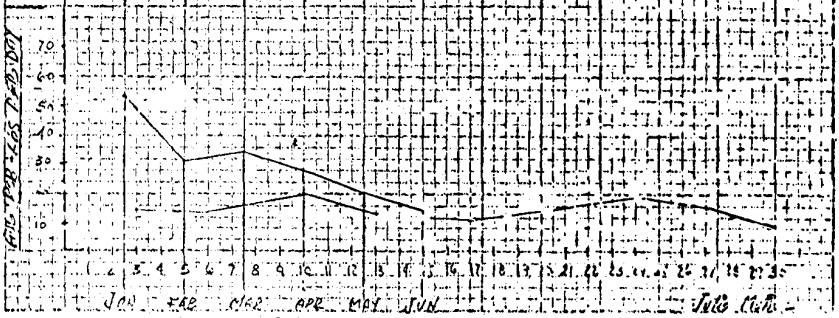

PCB - PLANT TOTAL

MONS 072880

PCB LOSSES TO THE SEWER - LBS PER DAY

AUGUST, 1971

WGK PLANT

DATE	MAIN SEWER 1-B ECW	MAIN SEWER 2-A ECW	MAIN SEWER TOTAL	WTP INF.	WTP EFF.	DEPARTMENTS 22G				REMARKS
1	4.8	1.4	6.2	18.9	9.6	0.1				① LOSSES ASSOCIATED WITH CWB DRYERS.
2										
3										
4										
5	2.9	12.4	15.3	27.9	5.8	0.22				
6										
7										
8	7.3	12.0	19.3	1.7	4.2	①				
9										
10										
11	1.8	1.3	3.1	42.0	4.9	5.3				
12										
13										
14										
15	6.3	12.1	18.4	35.2	26.5	0.11				
16										
17										
18	6.5	3.0	9.5	28.4	17.2	0.7				
19										
20										
21										
22	6.0	4.7	10.7	52.6	12.1	0.1				
23										
24										
25	3.9	8.6	12.5	51.0	6.5	0.2				
26										
27										
28										
29	4.3	9.4	13.7	70.3	18.3	0.7				
30										
31										
AVG.	4.87	7.21	12.08	29.4	11.9	0.77				

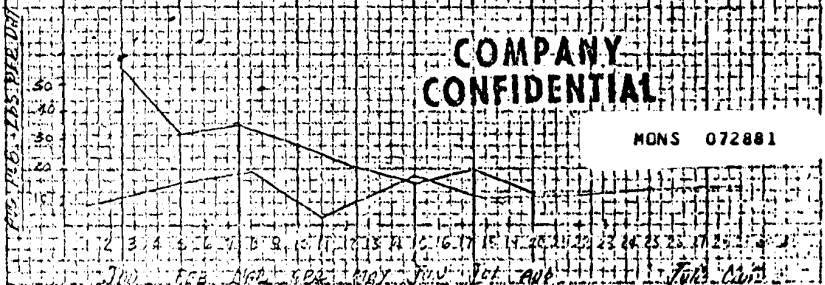

COMPANY CONFIDENTIAL

MONS 072881

Ed. Stewart.

MONS 072882