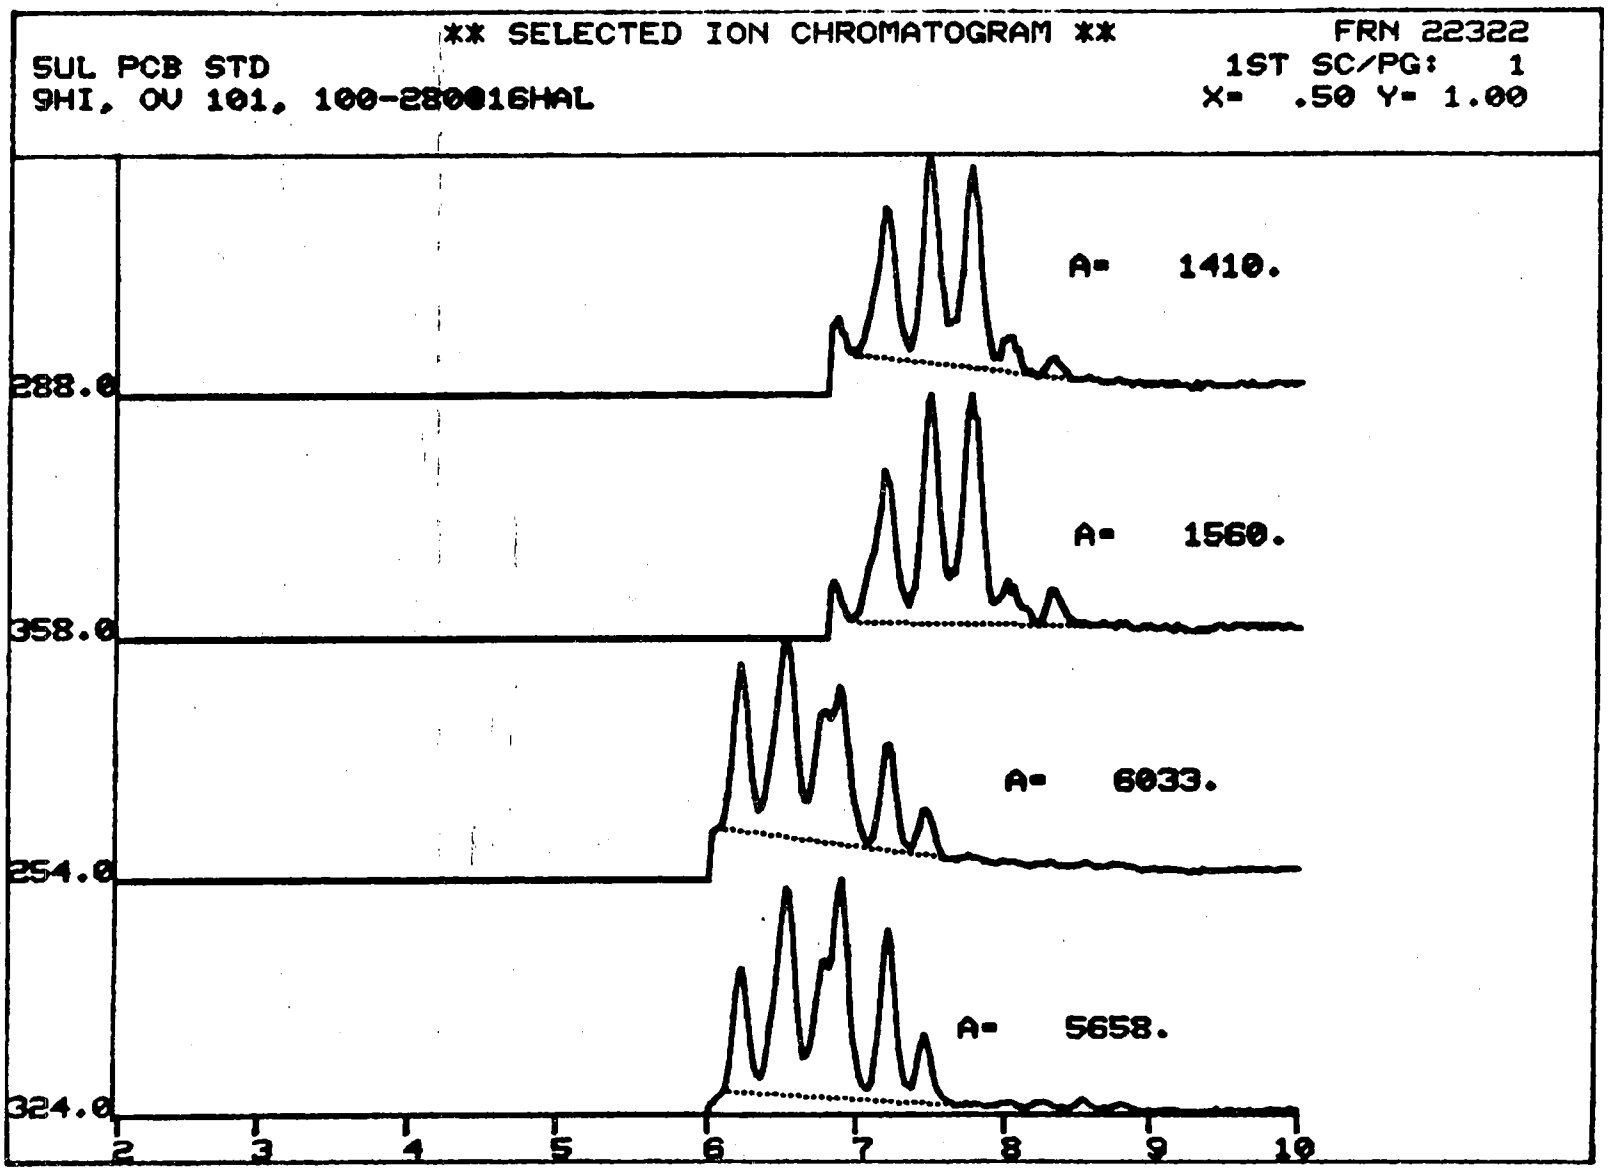

DSW 297826

STLCOPCB4067737

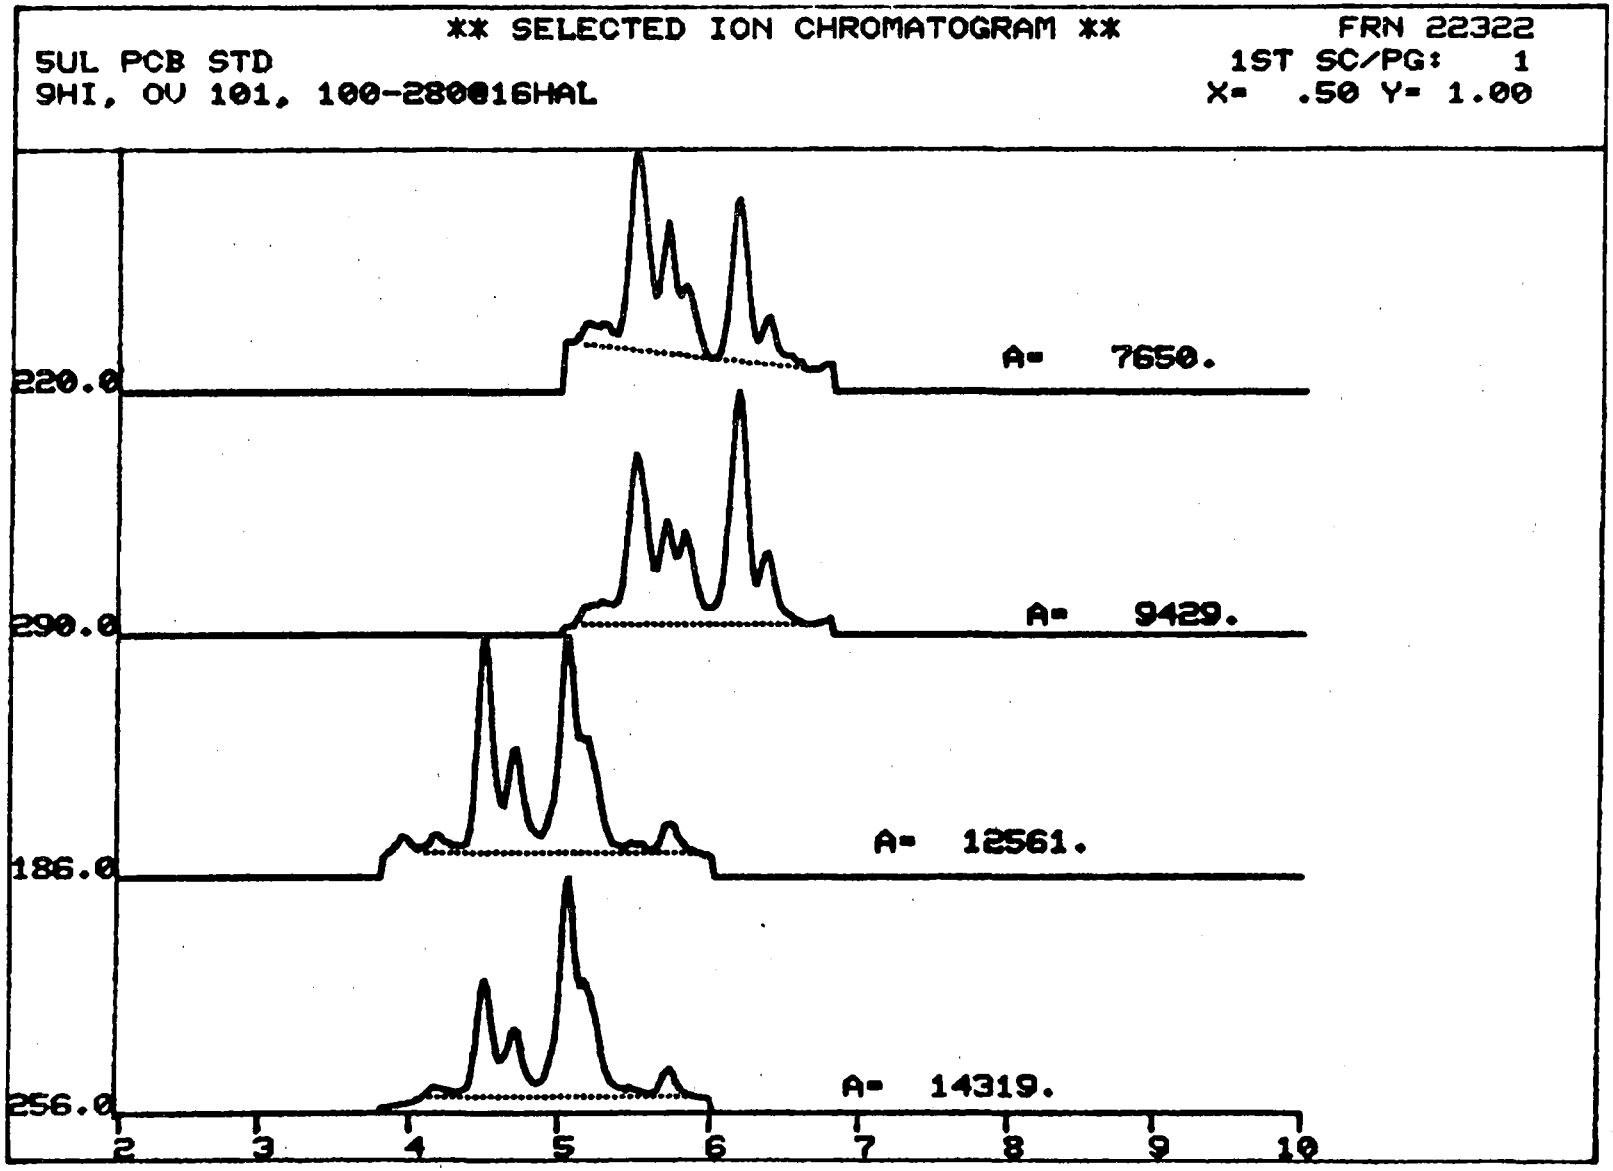

DSW 297827

STLCOPCB4067738

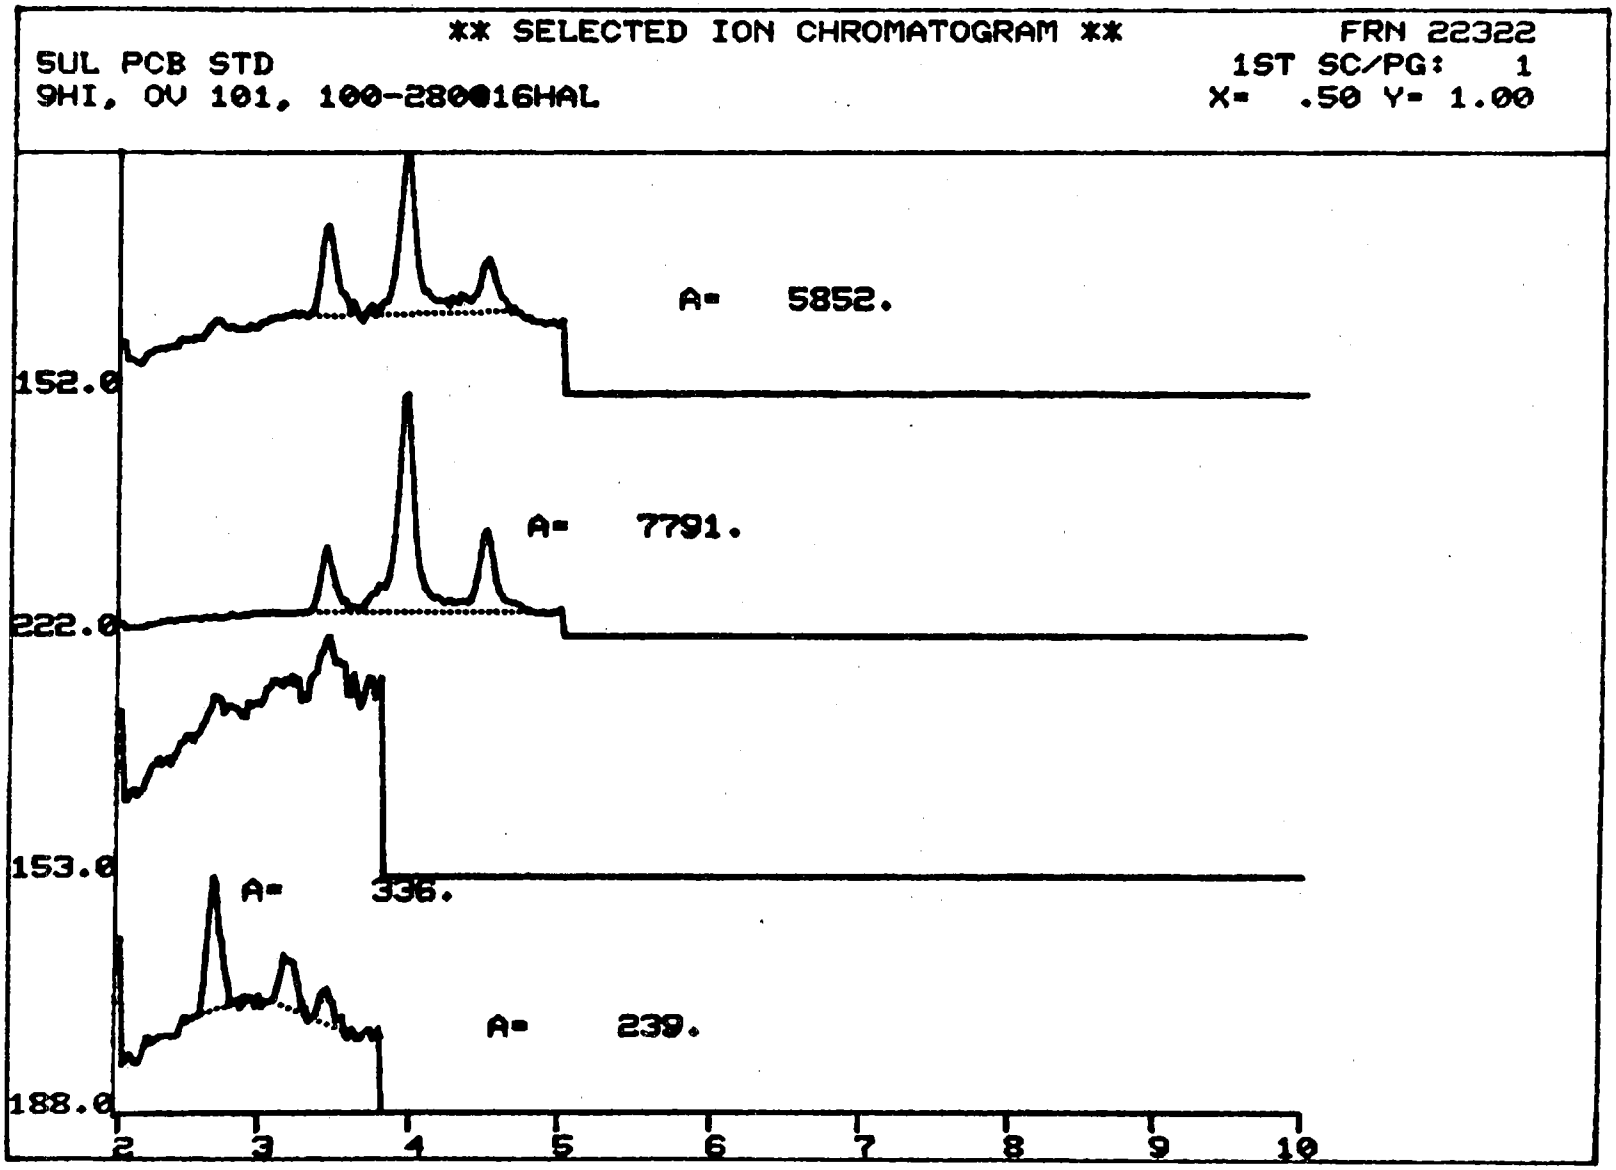

DSW 297828

STLCOPCB4067739

```
    290.0    200

    220.0    200

  GROUP 4

 START TIME =  6.0
   MASS  DWELL TIME (ms)

    324.0    200

    254.0    200

    290.0    200

    220.0    200

  GROUP 5

 START TIME =  6.8
   MASS  DWELL TIME (ms)

    324.0    200

    254.0    200

    358.0    200

    288.0    200

INPUT OK?
```

DSW 297829

STLCOPCB4067740

GROUP 1

START TIME = .0

MASS	DWELL TIME (ms)
188.0	200
153.0	200
222.0	200
152.0	200

GROUP 2

START TIME = 3.8

MASS	DWELL TIME (ms)
256.0	200
186.0	200
222.0	200
152.0	200

GROUP 3

START TIME = 5.0

MASS	DWELL TIME (ms)
256.0	200
186.0	200

DSW 297830

STLCOPCB4067741